




SISTEMA REFORZADO INTERIOR

- 1.- MURO A BASE DE NOVABLOCK HUECO 20X12X33cm.
- 2.- CASTILLOS A EXTREMO DE MUROS E INTERSECCIONES CON OTROS MUROS A UNA SEPARACION NO MAYOR DE 1.5H NI 3.00 m.
- 3.- REFUERZO VERTICAL CON SEPARACION NO MAYOR A 6 VECES ESPESOR DEL MURO NI MAYOR A 80cm.
- 4.- DALA DE CERRAMIENTO EN TODO EXTREMO DE MURO A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 3m.
- 5.- ESTRIBOS CON SEPARACION NO MAYOR A 20cm o 1.5 EL ESPESOR DEL MURO .
- 6.- LOSA DE ENTREPISO.
- 7.- FIRME DE CONCRETO.
- 8.- VANO DE PUERTA CON REFUERZO EN EL PERIMETRO DE LA ABERTURA .
- 9.- VANO DE VENTANA MAYOR A 600mm REQUIERE REFUERZO EN SU PERIMETRO.
- 10.- CASTILLO EN INTERSECCIONES DE MURO
- 11.- MORTERO NO MENOR A 125 kg/cm².
- 12.- MORTERO PARA REPELLAR 1:4.
- 13.- PINTURA COLOR BLANCO.
- 14.- AHOGADO DE INSTALACIONES.
- 15.- DUELA DE MADERA.
- 16.- TERRENO NATURAL.

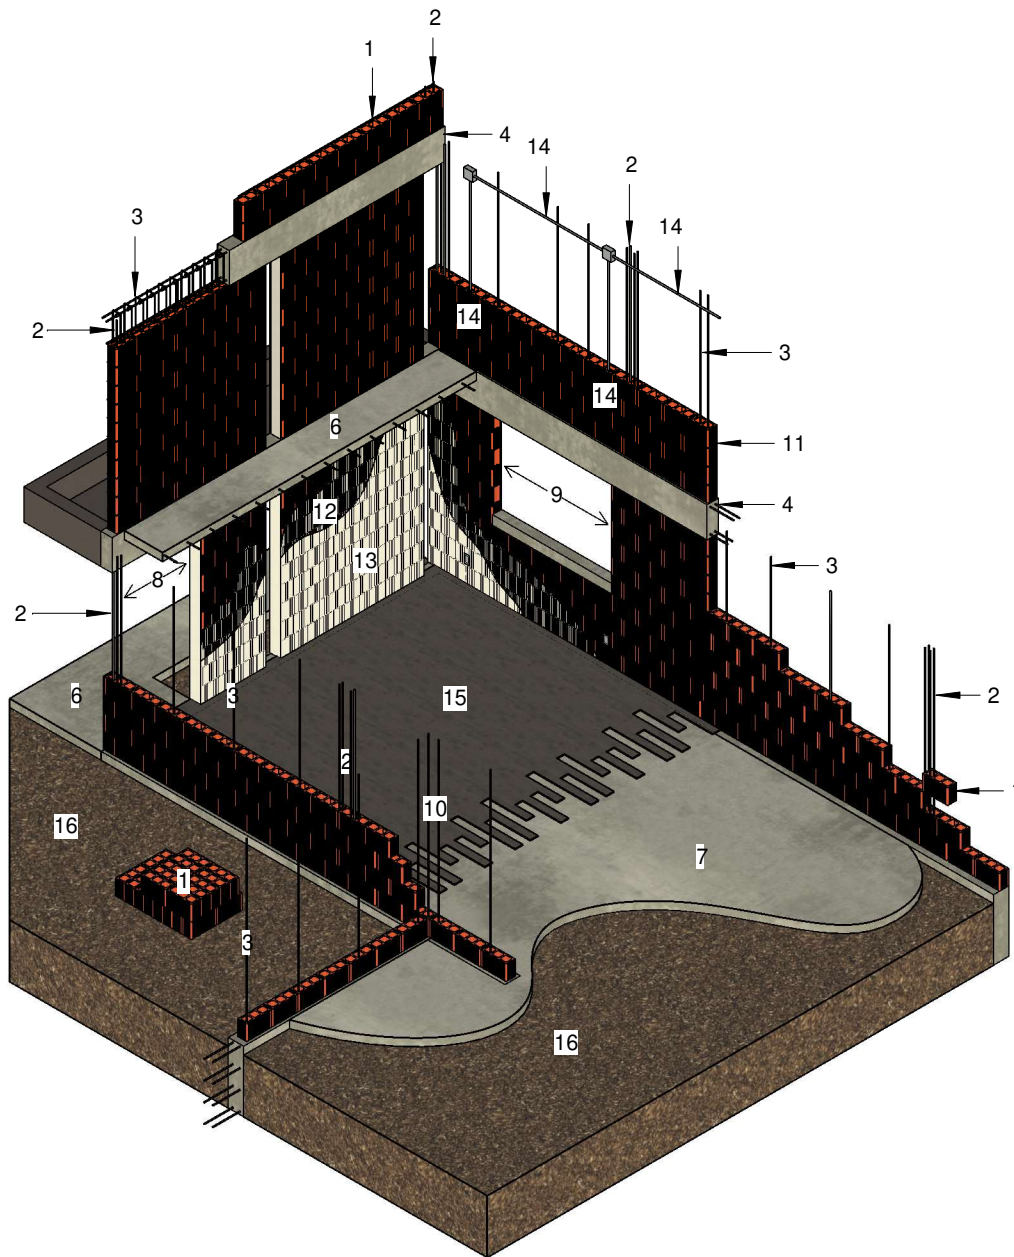

**INDUSTRIAS
NOVACERMIC**
Talleres para el diseño arquitectónico y constructivo

Emilio Sánchez Piedras No.1000,
Cd. Industrial Xicohténcatl, Tetla, 90434Tlaxcala
dtecnico@novacermic.com.mx
(241)-41-271-77

Título:	DETALLE S. REFORZADO INTERIOR		
Contenido:	DETALLE S. REFORZADO INTERIOR		
Sistema:	REFORZADO INTERIOR		
Escala:	S/E	Cotas:	Metros
Dibujó:	A.A.	Aprobó:	JAVA
Revisó:	A.A.	Versión:	PP.TC.V.1.0

16-OCT-23

ACTUALIZACIÓN				AUTORIZA
#1	-	-	-	-
#2	-	-	-	-
#3	-	-	-	-
#4	-	-	-	-
#5	-	-	-	-

NOTA:

Este detalle no es válido para construcción, es únicamente de carácter orientativo para la aplicación de los sistemas NOVACERMIC

El calculista debe aprobar su aplicación

SOLUCIÓN TÉCNICA DESARROLLADA POR INDUSTRIAS
NOVACERMIC
dtecnico@novacermic.com.mx

T-CARTA